

PROTOKOL O ZKOUŠCE č. 4718/2015**Číslo vzorku: 7971/2015****Objednatel :** Obec Horní Smrčné, 675 07 Horní Smrčné**Místo a bod odběru :** Horní Smrčné obecní studna hladina**Předmět zkoušky :** pitná voda**Datum a čas odběru :** 12.10.2015 12:30 - 12:50**Způsob odběru :** prostý vzorek**Postup odběru :** SOP VZ 01 (ČSN EN ISO 5667-1,3; ČSN ISO 5667-5, 14; ČSN EN ISO 19458, TNV 75 7055)**Odběr provedl :** Pavel Částek, DiS. - ENVIRO-EKOANALYTIKA**Datum a čas příjmu :** 12.10.2015 14:00**Datum analýz:** 12.10.2015 - 16.10.2015

Ukazatel	Jednotka	Zjištěná hodnota	Nejistota	Limit	Hodnocení	Použitá metoda	
Escherichia coli	KTJ/100ml	0		0 NMH	vyhovuje	SOP 42 (ČSN EN ISO 9308-1)	1
Koliformní bakterie	KTJ/100ml	9		0 MH	nevyhovuje	SOP 42 (ČSN EN ISO 9308-1)	1
Počty kolonií při 22°C	KTJ/ml	0		200 DH	vyhovuje	SOP 43 (ČSN EN ISO 6222)	1
Počty kolonií při 36°C	KTJ/ml	2		40 DH	vyhovuje	SOP 43 (ČSN EN ISO 6222)	1

* zkouška není předmětem akreditace

1 - zkouška prováděná na pracovišti 1, Třebíčská 1540

** zkouška prováděná mimo prostory laboratoře

Limity jsou dané Vyhl. č.252/2004 Sb. příl. č. 1 v aktuálním znění.

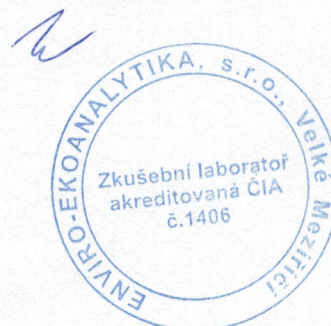
Vyhovuje/nevyhovuje - výsledky zkoušky vyhovují/nevyhovují danému limitu. *** u zkoušky není možné posoudit shodu s limitem.

Nejistota měření je v souladu s dokumentem EA - 4/16 a nezahrnuje nejistotu vzorkování.

Výsledky zkoušek se týkají pouze předmětu zkoušky a nenahrazují jiné dokumenty.

Bez písemného souhlasu laboratoře se protokol nesmí reprodukovat jinak než celý.

Protokol vystaven dne: 16.10.2015

RNDr. Růžena Konečná
vedoucí divize základních metod

PROTOKOL O ZKOUŠCE č. 4717/2015**Číslo vzorku: 7970/2015****Objednatel :** Obec Horní Smrčné, 675 07 Horní Smrčné**Místo a bod odběru :** Horní Smrčné, RD č.20, pan Křivánek, koupelna, kohoutek**Předmět zkoušky :** pitná voda**Datum a čas odběru :** 12.10.2015 12:20 - 12:30**Způsob odběru :** prostý vzorek**Postup odběru :** SOP VZ 01 (ČSN EN ISO 5667-1,3; ČSN ISO 5667-5, 14; ČSN EN ISO 19458, TNV 75 7055)**Odběr provedl :** Pavel Částek, DiS. - ENVIRO-EKOANALYTIKA**Datum a čas příjmu :** 12.10.2015 14:00**Datum analýz:** 12.10.2015 - 16.10.2015

Ukazatel	Jednotka	Zjištěná hodnota	Nejistota	Limit	Hodnocení	Použitá metoda	
Escherichia coli	KTJ/100ml	0		0 NMH	vyhovuje	SOP 42 (ČSN EN ISO 9308-1)	1
Koliformní bakterie	KTJ/100ml	10		0 MH	nevyhovuje	SOP 42 (ČSN EN ISO 9308-1)	1
Počty kolonií při 22°C	KTJ/ml	30		200 DH	vyhovuje	SOP 43 (ČSN EN ISO 6222)	1
Počty kolonií při 36°C	KTJ/ml	0		40 DH	vyhovuje	SOP 43 (ČSN EN ISO 6222)	1

* zkouška není předmětem akreditace

1 - zkouška prováděná na pracovišti 1, Třebíčská 1540

** zkouška prováděná mimo prostory laboratoře

Limity jsou dané Vyhl. č.252/2004 Sb. příl. č. 1 v aktuálním znění.

Vyhovuje/nevyhovuje - výsledky zkoušky vyhovují/nevyhovují danému limitu. *** u zkoušky není možné posoudit shodu s limitem.

Nejistota měření je v souladu s dokumentem EA - 4/16 a nezahrnuje nejistotu vzorkování.

Výsledky zkoušek se týkají pouze předmětu zkoušky a nenahrazují jiné dokumenty.

Bez písemného souhlasu laboratoře se protokol nesmí reprodukovat jinak než celý.

Protokol vystaven dne: 16.10.2015

RNDr. Růžena Konečná
vedoucí divize základních metod